

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκε σε αυτό από την Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων το ακόλουθο έγγραφο με θέμα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. βρίσκονται στη ΒΙΠΕ Καρδίτσας, στο Ο.Τ. 11. Η περιοχή διοικητικά ανήκει στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Αντικείμενο της βιομηχανίας είναι η αποθήκευση και διακίνηση υγραερίου μείγματος και προπανίου.

Η δυναμικότητα της βιομηχανίας σήμερα είναι:

Συνολικά 169,5 m³ εκ των οποίων 99 m³ υγραέριο μείγμα στην δεξαμενή αρ. 1 , και 70,5 m³ προπανίου στην δεξαμενη αρ. 2.

Η δραστηριότητα κατατάσσεται ως εγκατάσταση:

α. Ανώτερης βαθμίδας: ΟΧΙ

β. Κατώτερης βαθμίδας: ΝΑΙ .

Αριθ1.Α. Θέση της εγκατάστασης (χάρτες)

Νομός	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δήμος	ΠΑΛΑΜΑ
Θέση	ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οδός - Αριθμός	Ο.Τ.11

Η θέση του γηπέδου της εγκατάστασης ορίζεται από τις κορυφές του πολυγώνου, που ορίζεται με τις παρακάτω συντεταγμένες ΕΓΣΑ:

X	Y
----------	----------

330783,09	4362717,078
330758,037	4362636,855
330815,413	4362619,065
330840,426	4362699,246
330809,194	4362708,955

1.Β. Όνομα – Εμπορική επωνυμία – Διεύθυνση Φορέα Εκμετάλλευσης

ΟΝΟΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι η Κωνσταντίνου Ελευθερία, σύζυγος Ζιάκανου Αποστόλη.

Διεύθυνση κατοικίας: Κ.Καβάφη 83, 43100, Καρδίτσα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24410-42343, 6974054347

1.Γ. Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνων εγκατάστασης

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Email	aziakanos@yahoo.gr
Όνοματεπώνυμο Επιβλέποντος μηχανικού	ΤΣΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Τηλέφωνο email	2421091299 ctsiv1@yahoo.gr
Όνοματεπώνυμο Τεχνικού Ασφαλείας	ΤΣΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Τηλέφωνο email	2421091299 ctsiv1@yahoo.gr

1.Δ. Κατάλογος επικίνδυνων ουσιών της εγκατάστασης


Η μονάδα αποθηκεύει και διακινεί υγραέριο μίγμα και προπάνιο. Η συνολική

ωφέλιμη χωρητικότητα των δεξαμενών, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, είναι 169,50 m³.

Νο δεξαμενής	Προϊόν	D (m)	L (m)	Όγκος max (m ³)	Ποσότητες max (tn)
1	Υγραέριο μίγμα	2,870	17,51	99,0	57,4
2	Προπάνιο	2,40	15,0	70,5	40,9
ΣΥΝΟΛΟ				169,5	98,3

Ακολουθεί πίνακας (που καλύπτει τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII της ΚΥΑ 172058/2016) με την ταξινόμηση των κυριότερων επικίνδυνων ουσιών/παρασκευασμάτων, που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση:

Ονομασία επικίνδυνης ουσίας / μείγματος	Χημική ονομασία ουσίας / συστατικού μείγματος	% Ποσοστό του συστατικού στο μείγμα	Αριθμός Cas ή άλλος αναγνωριστικός κωδικός της ουσίας	Ταξινόμηση συστατικού μείγματος	Ταξινόμηση ουσίας / μείγματος (CLP)	Μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα (σε τόνους)
Υγραέριο Μίγμα	Μίγμα: υδρογονάνθρακες πλούσιοι C ₃₋₄	>99	68512-91-4	Flam.Gas 1 H220, Press Gas H280, Muta 1B H340 (Nota K), Carc. 1A H350 (Nota K)	Flam.Gas 1 H220, Press Gas H280, Muta 1B H340, (Nota K), Carc. 1A H350 (Nota K)	57,4
	αιθυλομερκαπτάνη	14ppm.	75-08-1	Flam. Liq. 1 H224, Aquatic Acute 1 H400, Acuatic Chronic 1 H410, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332		
Προπάνιο	Υδρογονάνθρακες, C ₃	>99	68606-26-8	Flam.Gas 1 H220, Press Gas H280	Flam.Gas 1 H220, Press Gas H280	40,9
	αιθυλομερκαπτάνη	14ppm.	75-08-1	Flam. Liq. 1 H224, Aquatic Acute 1 H400, Acuatic Chronic 1 H410, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332		

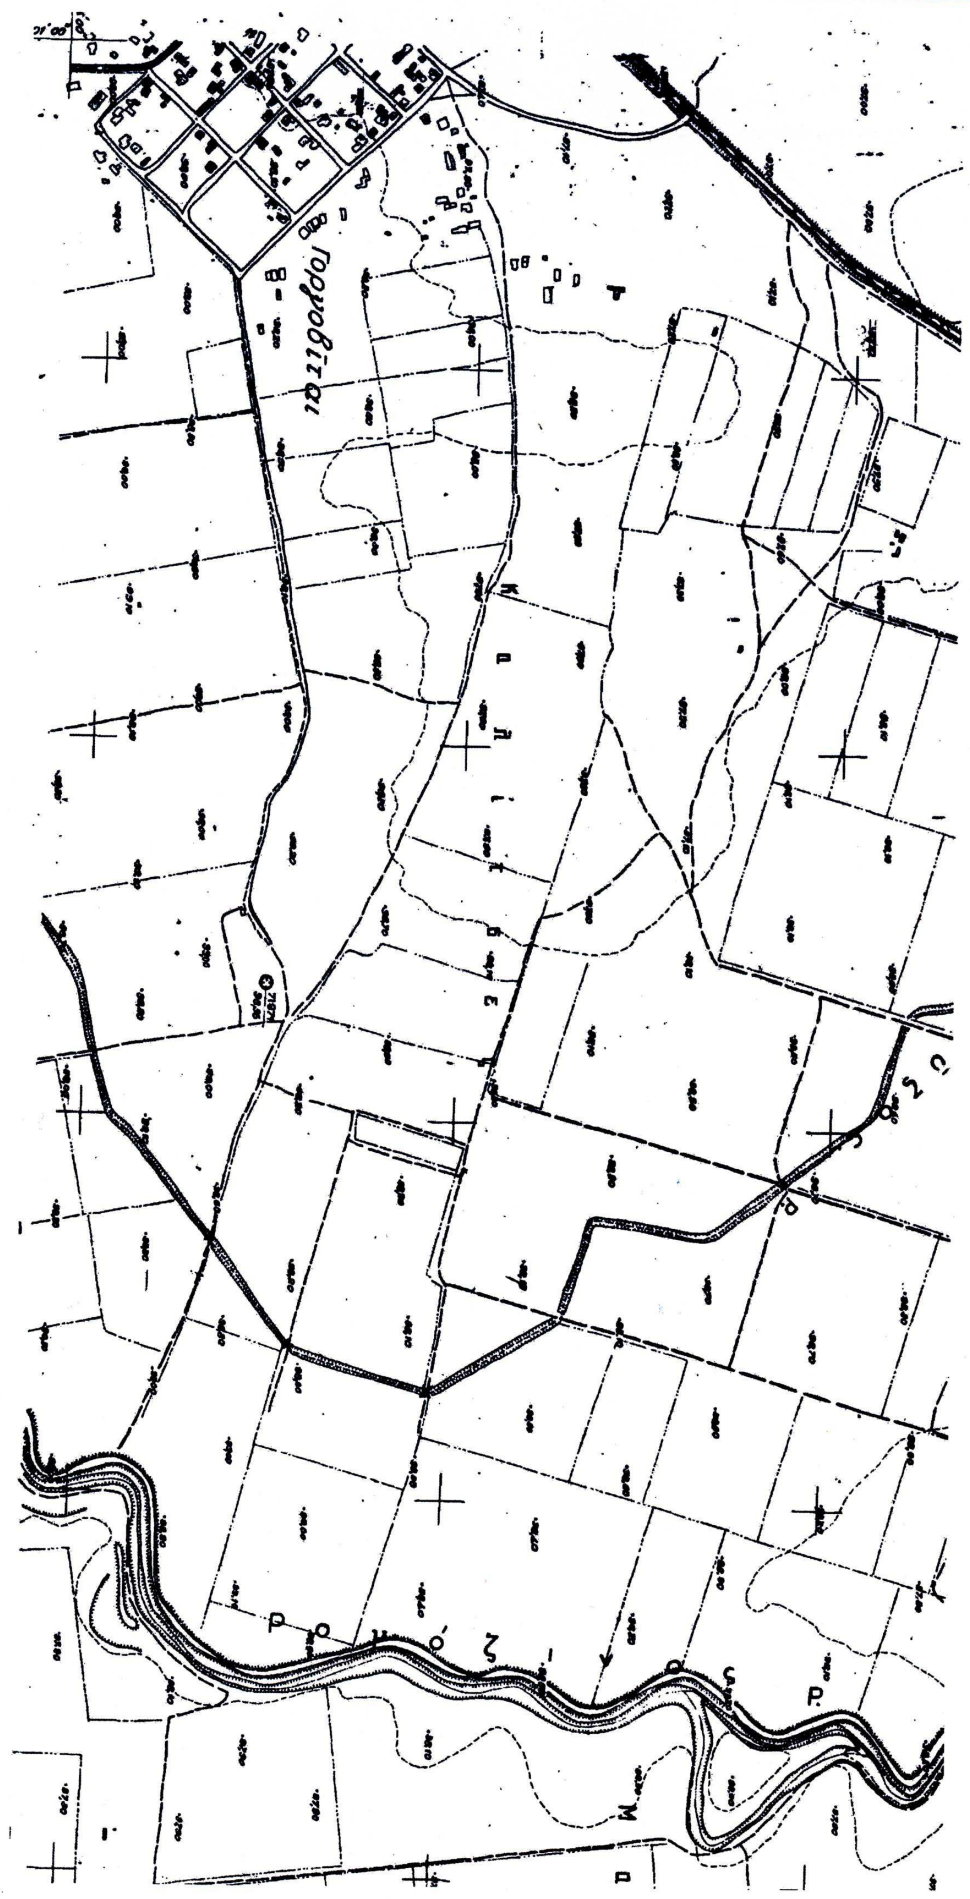

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, <http://www.thessaly.gov.gr>.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (τηλ.2413-506220) γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσότερων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η **Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «**ΑΛΗΘΕΙΑ**» στις 18 -02-2018.

Ο Πρόεδρος
Του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γρηγόρης Παπαχαλαράμπους